


模拟水表例程

版本：Rev1.0

日期：2019-06-17

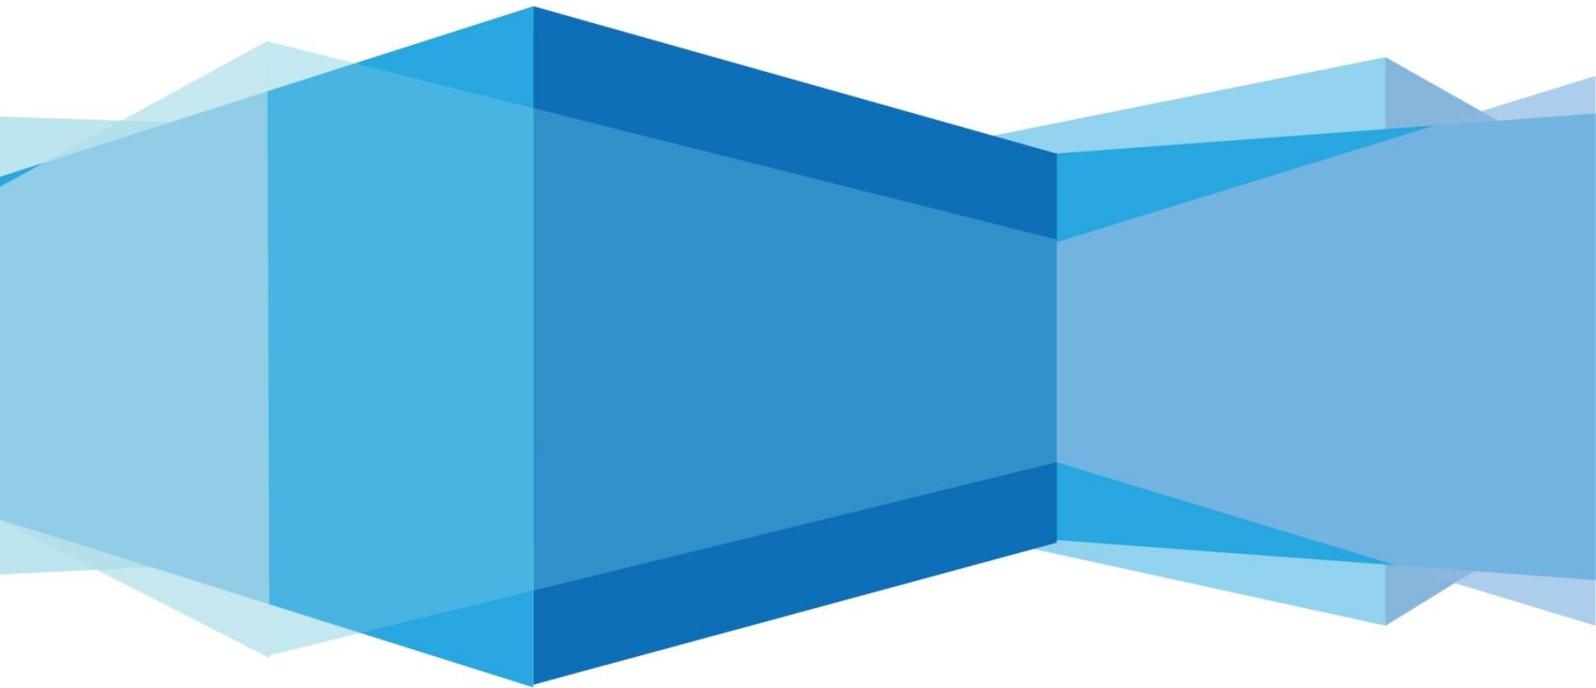

法律声明

若接收浙江利尔达物联网技术有限公司（以下称为“利尔达”）的此份文档，即表示您已经同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权所有浙江利尔达物联网技术有限公司，保留任何未在本文中明示授予的权利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的权利。

文件修订历史

版本	修订日期	修订日志
1.0	2019-05-06	新建文档

Lierda Science & Technology Group Co., Ltd

适用模块型号

序号	模块型号	模块简介
1	NB86-G	全频段版本, 20×16×2.2 (mm)
2	NB86-G 宽压型	全频段版本, 20×16×2.2 (mm)

Lierda Science & Technology Group Co., Ltd

安全须知

用户有责任遵循其他国家关于无线通信模块及设备的相关规定和具体的使用环境法规。通过遵循以下安全原则，可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。我司不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。



道路行驶安全第一！当您开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启用以防止对飞机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。



当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF 干扰会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有花费或 SIM 无效。当您在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。



您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号，当靠近电视，收音机电脑或者其它电子设备时都会产生射频干扰。



请将移动终端设备远离易燃气体。当您靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。

目 录

法律声明.....	2
文件修订历史.....	3
适用模块型号.....	4
安全须知.....	5
目 录.....	6
写在前面.....	7
1. 简介.....	8
2. 要点.....	8
3. 实验条件.....	8
4. 电气连接.....	8
5. 实验步骤.....	8
5.1. 导入工程.....	8
5.2. 打开 Demo 示例代码.....	8
5.3. 例程详解.....	9
5.4. 编译及烧写固件.....	9
5.5. 结果呈现.....	9
5.5.1. 设备注册.....	9
5.5.2. 数据上报.....	10
5.5.3. 命令下发.....	11
6. 参考资料.....	12
7. 相关文档及术语缩写.....	12


写在前面

- 本 OpenCPU 例程基于 Lierda NB86-G EVK 设计，集成 NB86-G 模组（基于海思 Boudica 150 Hi2115 芯片方案），EVK 集成多种传感器：
 - 温湿度
 - 光强度
 - 加速度
 - GPS
- 支持两种 NB-IoT 应用的开发方式：
 - 传统方式：传感器+MCU+NB86-G 模组，即 MCU 作为应用载体，同时控制传感器采集状态并通过 NB86-G 模组收发数据
 - OpenCPU：传感器+NB86-G 模组，NB86-G 模组同时作为应用软件及通信能力的载体，模组直接控制传感器采样，并将采集到的数据经过应用处理后与云端联动
- OpenCPU 开发方式相对于传统方式具有诸多优势
 - 降低 BOM 成本，不再需要 MCU
 - 降低功耗
 - 提高终端安全性
 - 提高集成度，对小尺寸终端设计有很大帮助
 - 模组内的应用可直接通过模组 FOTA 能力进行差分升级，方便后期维护
- 相关资料
 - NB86-G EVK 资料获取请移步：[\[NB86 EVK 相关资料集\]](#)
 - NB86-G EVK 获取请移步：[\[NB86 EVK\]](#)
 - LiteOS 入门操作指南请移步[\[LiteOS 内核教程\]](#)



1. 简介

本例程使用 Lierda OpenCPU 方案实现一个综合性的例程（模拟水表场景），例程对应目录如下：

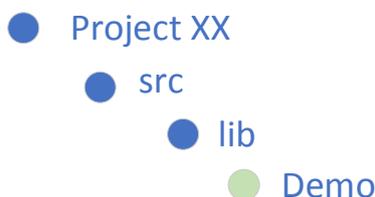

2. 要点

- 掌握 Lierda NB 模组 OPenCPU 方案常用函数接口使用
- 了解 OpenCPU 方案开发思想

3. 实验条件

- 硬件：Lierda NB86 EVK/NB86-G 模组
- 软件：USB 转串口驱动 [NB-IoT 调试平台](#)
- 集成开发环境：Eclipse

4. 电气连接

模拟水表例程在 NB86 EVK 的硬件上开发，硬件资源请参考：[NB86 EVK 基本资料集](#)

5. 实验步骤

5.1. 导入工程

将 ProjectLedFlashing 文件夹导入 eclipse，导入方法详见《Lierda NB-IoT 模组 OpenCPU DemoCode 说明文档》

5.2. 打开 Demo 示例代码

打开 Demo 文件夹下示例代码如图 5-1:

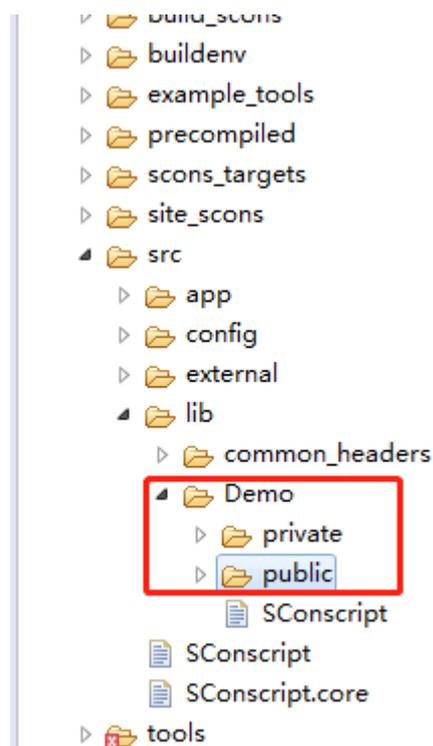


图 5-1 示例代码目录

5.3. 例程详解

此例程是对前面外设部分的应用，涉及的驱动较多，详细例程见源码。

5.4. 编译及烧写固件

编译成功后，烧写固件，编译和烧写过程详见《Lierda NB-IoT 模组 OpenCPU DemoCode 说明文档》

5.5. 结果呈现

5.5.1. 设备注册

综合应用例程上报的数据都在 [NB-IoT 调试平台](#)上呈现，故首先要在调测平台注册对应场景的设备。如下图

设备注册 批量注册

基础信息(必填)

* 设备名称 evk_test

* 设备标识号 8...

* 公司或组织 Lierda

* 平台接入方式 HUAWEI-OC

* 应用场景 EVK模拟水表

* 设备型号 Model 1

* 具体地址 120.126398 30.358344 获取地址

备注信息(选填)

备注 填写完成点击保存即可完成注册

保存 取消

5.5.2. 数据上报

烧写完毕，打开串口助手，选择 AT 串口，波特率为 9600，可看到如下结果：

```
REBOOT_CAUSE_SECURITY_SYSRESETREQ
Lierda
OK

[14:39:47.775]收←◆
*****
                NB86 EVK开发板例程----模拟水表例程

利尔达科技集团<www.lierda.com>
LSD Science&Technology Co.,Ltd
杭州市余杭区文一西路1326号利尔达科技园
物联网开发者社区<http://bbs.lierda.com>
*****

DBG_INFO:NCDP?:
+NCDP:180.101.147.115,5683
OK

[14:39:48.764]收←◆
DBG_INFO:cmd:AT+CPSMS=0
result:
OK

DBG_INFO:cmd:AT+CEDRXS=2,5,0101
result:
OK

[14:39:51.846]收←◆
DBG_INFO:cmd:AT+CGATT=1
result:
OK

[14:39:52.866]收←◆
DBG_INFO:正在附着网络

[14:39:53.897]收←◆
DBG_INFO:正在附着网络
DBG_INFO:网络附着成功
DBG_INFO:IMEI:8890290305181
```

待平台注册成功后模组会上报模拟水表的数据至平台，如下图

```

[17:20:20.847]收←◆
OC 平台注册成功

Len:61 databuff:
ffaad3d100003c0f3836393032393033303533303138310f343630313133303331313435303335143839383631313
1383238373030303431303139321a

[17:20:23.221]收←◆
Len:26 nmi_buff: ffaad3d20000190f3836393032393033303533303138310100d5
Reg Success

Rsrp=-741

Snr=204

Coverage_level=0

Rsrq=-108

Cell_ID=163090386

WaterTemper:3072
WaterTemper:3072

GPS 未定位成功, 使用模拟数据
Position:0x10 latitude:0x120b5c60 longitude:0x4784c880
WATER data Filling

Len:140 databuff:
ffaad04000008b0f3836393032393033303533303138310000001e0000000100000000100000005d075b3df41b00c
c00ef9409b88fd202000000004f05000000b8000000a63230313930363137543137313935375a0c00000003b0000
003000000011d3230313930363137543137313935375a009e000a0b01001a00000000641400104784c880120b5c608
f

[17:20:25.767]收←◆
Len:33 nmi_buff: ffaad1d10000200f3836393032393033303533303138310000016b64b6d3e000f

```

当前状态

	计费读数: 1.85 m ³	当前读数: 1.67 m ³
	采集时间: 20190617T172025Z	内部温度: 30.96 °C
	水压: 0.14 MPa	水温: 28.41 °C
	日结余计流量: 0.6 L	日结余计逆流量: 0.49 L
	日最高流量: 2.85 L	日最高流速时间戳: 20190617T172025Z
	间隔流量: 1.56 m ³	电池电量: 100 %
	电池阈值: 20 %	阀门状态: OFF

下发指令



位置展示



5.5.3. 命令下发

点击平台阀门控制开关下发命令, EVK 上 LED10 用来指示命令状态 (LED10 点亮表示阀门开, 相反灭表示阀门关)。从串口调试助手也可看出命令状态, 如图:



6. 参考资料

技术论坛	OpenCPU 资料	NB86 EVK 资料
物联网开发者社区	OpenCPU 基本资料集	NB86 EVK 基本资料集

7. 相关文档及术语缩写

以下相关文档提供了文档的名称，版本请以最新发布的为准。

表格 1 相关文档

序号	文档名称	注释
[1]	NB86-G硬件应用手册	
[2]	Lierda NB Module V150_AT CommandSet_B300SP5	
[3]	Lierda NB86-EVK测试终端固件烧写教程	
[4]	Lierda NB-IoT模组API使用文档	
[5]	Lierda NB-IoT模组DEMO说明文档	
[6]	Lierda NB-IoT模组V150 OpenCPU开发环境搭建指南	

Lierda Science & Technology Group Co., Ltd